


Production d'énergie
renouvelable
raccordé au réseaux
de distribution
publique d'électricité

ÉLABORER LA DEMANDE

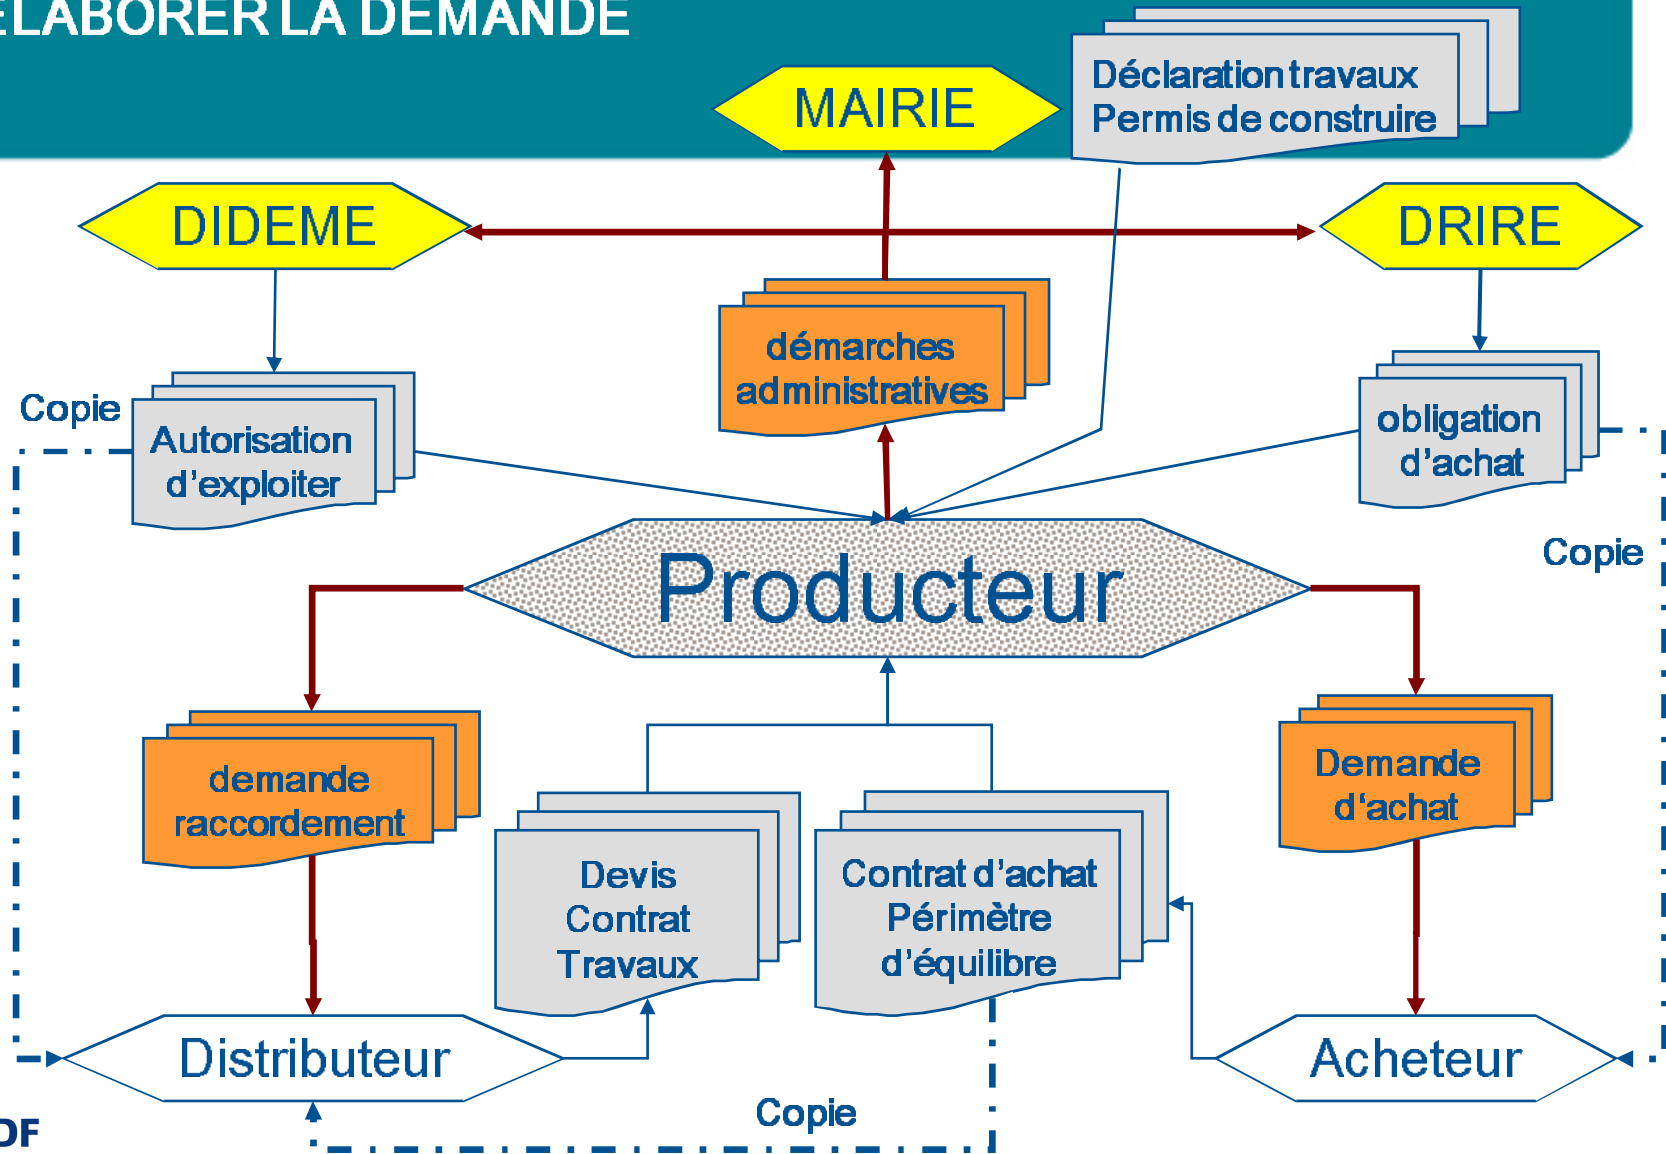

ÉLABORER LA DEMANDE

➤ La DIDEME délivre une autorisation d'exploiter

Direction de la Demande et des Marchés Énergétique

61 boulevard Vincent Auriol

75703 Paris Cedex 13

Déclaration par internet <https://ampere.industrie.gouv.fr/AMPERE>

➤ La DRIRE délivre le certificat d'obligation d'achat

Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement

Languedoc Roussillon

3 place Paul Bec

34000 Montpellier

ÉLABORER LA DEMANDE

- Le distributeur, ERDF, établi
 - le devis de raccordement,
 - le CRAE (contrat de raccordement accès et d'exploitation),
 - réalise les travaux

- Raccordement production d'une puissance \leq 36 kVA

ERDF

Cellule Raccordement Producteur BT

BP 10458

13592 Aix en Provence Cedex 3

tél. 04 88 78 81 85

-Raccordement production d'une puissance $>$ 36 kVA

ERDF

Cellule Raccordement Marché d'Affaire

BP 10458

13592 Aix en Provence Cedex 3

tél. 04 88 78 81 10

ÉLABORER LA DEMANDE

Adresse  <http://www.erdfdistribution.fr/electricite-reseau-distribution-france-130001.html>



ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE

erdfdistribution.fr



à chacun son espace

afin de disposer de l'offre adaptée à vos besoins



vous êtes...

- vous êtes...
- entreprises ou professionnels
- collectivités locales
- particuliers
- fournisseurs d'électricité
- responsables d'équilibre
- producteurs d'électricité**
- installateurs ou aménageurs

nos prestations

Raccordement, comptage



ÉLABORER LA DEMANDE

➤ L'acheteur délivre

- le contrat d'achat à réception de la demande complète de contrat (DCC) et du certificat délivré par la DRIRE,
- « un accord de rattachement au périmètre d'équilibre »

EDF Obligation d'Achat
9 rue des Cuirassiers
69399 LYON Cedex

Accueil: 04.78.71.43.93

oa-solaire@edf.fr

<http://achat-photovoltaique.edf.fr/>

EDF Obligation d'Achat

- [Guide](#)
- [Demande contrat](#)

NORME C14-100

appliquée aux raccordements des producteurs

Branchement Producteur avec injection totalité de type 1

Liaison Réseau commune aux 2 dérivations individuelles

Réseau de distribution
Public
norme
NF C 11-201

CC accessible du
domaine public
(C18-510)

CCPI

CCPI

NF C 14-100

UTE C15 712

OBLIGATOIRE
Organe unique de
séparation sous la
responsabilité du
producteur

AGCP

Wh Wh

Wh

ONDULEUR

NF C 15-100
INSTALLATION
INTERIEURE